

**STUDIO MACRI'
TECNICI ASSOCIATI**

Progetti integrati
d' Ingegneria
ed Architettura

RECAPITI e - mail:
studiomacriz@outlook.com
studiomacriassociati@hotmail.it
[pec: domenico.macri1@ingpec.eu](mailto:pec:domenico.macri1@ingpec.eu)

SEDE OPERATIVA ED
AMM.VA
Centro Lucrezia della Valle
Via Lucrezia della Valle n.19/40

88100 CATANZARO (CZ)

Tel. e Fax 0961 753475

COMUNE DI CARDINALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

DATA:		
FEBBRAIO 2026	PROGETTISTA :	DIRETTORE DEI LAVORI:
	ING. DOMENICO MACRI'	ING. DOMENICO MACRI'

	TITOLO DEL PROGETTO:
	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE – CODICE CZ042A/10.

Prot. Dis.	Modifiche:	1
	Sostituisce il N.	2
	Sostituito dal N.	3
ALL. N.	Oggetto del Disegno:	
A7.3.	TOMBINO IN C.A. MARCHESE-GIACCO - TIPOLOGIA 03 - TRATTO NR.3-10 - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI	
4.3.V		

SCALA:	ENTE APPALTANTE:
	COMMISSARIO DEL GOVERNO per il contrasto dissesto R. Calabria- info@pec.dissestocalabria.it
	RESPONSABILE U.P. – Geom. A. FALVO- e-mail: a.falvo@dissestocalabria.it

A TERMINI DI LEGGE – ART. 2578 DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI COPIARLO O RIPRODURLO SENZA IL NOSTRO CONSENSO SCRITTO

RELAZIONE GEOTECNICA

Comune: CARDINALE (CZ)

Titolo del progetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI
SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI
CARDINALE – CODICE CZ042A/10 - CUP
J15D2000330001

Committente: COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL
CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
DELLA CALABRIA

Opera: TOMBINI SCATOLARI IN C.A.

Data:

Progettista:

Ing. Domenico Macrì

Normativa di riferimento

- **Legge nr. 1086 del 05/11/1971.** Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- **Legge nr. 64 del 02/02/1974.** Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- **D.M. LL.PP. del 11/03/1988.** Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- **D.M. LL.PP. del 14/02/1992.** Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- **D.M. 9 Gennaio 1996.** Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
- **D.M. 16 Gennaio 1996.** Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'
- **D.M. 16 Gennaio 1996:** Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- **Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.** Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- **Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.** Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.
- **Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018.** Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018

Modello per il calcolo del carico limite

Il terreno di fondazione è considerato costituito da due strati: uno superiore ed uno inferiore al piano di posa della fondazione. La presenza della falda è presa in considerazione in base alla sua profondità dal piano campagna. Per la verifica a carico limite si adotta l'approccio 2 con una unica combinazione di carico A1+M1+R3, in cui i coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze sono unitari ed il coefficiente di sicurezza globale è pari a 2.3 per il carico limite verticale e pari a 1.1 per il coefficiente di sicurezza a per il carico limite orizzontale. l'effetto del sisma è portato in conto considerando una la forza statica orizzontale; poichè tale forza non è né centrata né verticale è necessario considerare fattori correttivi per l'inclinazione del carico e una riduzione delle dimensioni della fondazione, in funzione dell'eccentricità. Di seguito si riporta il calcolo per le combinazioni più gravose; in calce è riportato un riepilogo per tutte le combinazioni.

Carico limite

Il calcolo del carico limite è valutato secondo la formula di Terzaghi-Meyerof

$$Q_{lim} = q \cdot N_q \cdot \zeta_q \cdot \xi_q \cdot \alpha_q \cdot \beta_q \cdot \psi_q \cdot z_q + c \cdot N_c \cdot \zeta_c \cdot \xi_c \cdot \alpha_c \cdot \beta_c \cdot \psi_c \cdot z_c + \gamma \cdot N_\gamma \cdot \frac{B}{2} \cdot \zeta_\gamma \cdot \xi_\gamma \cdot \alpha_\gamma \cdot \beta_\gamma \cdot \psi_\gamma \cdot z_\gamma$$

dove:

N_q, N_c, N_γ	Coefficienti di Terzaghi - Meyerof per la striscia indefinita
$\zeta_q, \zeta_c, \zeta_\gamma$	Coefficienti correttivi di forma, funzione del rapporto B/L
ξ_q, ξ_c, ξ_γ	Coefficienti correttivi di inclinazione del carico, dipendenti da H/V
$\alpha_q, \alpha_c, \alpha_\gamma$	Coefficienti correttivi di inclinazione del piano di posa
$\beta_q, \beta_c, \beta_\gamma$	Coefficienti correttivi di inclinazione del piano campagna
Z_q, Z_c, Z_γ	Coefficienti sismici per considerare l'effetto cinematico, considerati solo in presenza di sisma
$\psi_q, \psi_c, \psi_\gamma$	Coefficienti correttivi di punzonamento dipendenti da un indice di rigidezza del terreno.

Le espressioni dei coefficienti correttivi sono riportate di seguito.

- Coefficienti di forma

$$\zeta_q = 1 + \frac{B}{L} \tan(\phi) \quad \zeta_c = 1 + \frac{B}{L} \frac{N_q}{N_c} \quad \zeta_\gamma = 1 - 0.4 \frac{B}{L}$$

- Coefficienti di inclinazione del carico

$$\xi_q = \left[1 - \frac{Htg(\phi)}{Vtg(\phi) + BLc} \right]^m \quad \xi_c = \xi_q - \frac{1 - \xi_q}{N_c tg(\phi)} \quad \xi_\gamma = \left[1 - \frac{Htg(\phi)}{Vtg(\phi) + BLc} \right]^{m+1}$$

essendo

$$m = \frac{2 + \frac{B}{L}}{1 + \frac{B}{L}}$$

- Coefficienti correttivi di inclinazione del piano di posa

$$\alpha_q = (1 - \epsilon tg(\phi))^2 \quad \alpha_c = \alpha_q - \frac{1 - \alpha_q}{N_c tg(\phi)} \quad \alpha_\gamma = \alpha_q$$

con

$$\epsilon < \pi/4$$

- Coefficienti correttivi di inclinazione del piano campagna

$$\beta_q = (1 - tg(\omega))^2 \cos(\phi) \quad \beta_c = \beta_q - \frac{q - \beta_\gamma}{N_c tg(\phi)} \quad \beta_\gamma = \frac{\beta_q}{\cos(\omega)}$$

con

$$\omega < \pi/4; \quad \omega < \phi$$

- Coefficienti di punzonamento

$$\psi_q = \left(\left(0.6 \frac{B}{L} - 4.4 \right) tg(\phi) + \frac{3.07 \sin(\phi) \log_{10}(2I_r)}{1 + \sin(\phi)} \right)$$

$$\psi_c = \psi_q - \frac{1 - \psi_q}{N_q tg(\phi)} \quad \text{se } \phi \neq 0$$

$$\psi_c = 0.32 + 0.12 \frac{B}{L} + 0.6 \log_{10}(I_r) \quad \text{se } \phi = 0$$

$$\psi_\gamma = \psi_q$$

- Coefficienti sismici

$$z_q = z_c = 1 \quad z_g = \left(1 - \frac{kh}{tg(\phi)} \right)^{0.45}$$

con

$$kh = \beta \frac{a_{max}}{g} \text{ (cfr. NT - 7.11.3)}$$

Detto I_r l'indice di rigidezza del terreno (secondo la teoria di Vesic dipendente dal modulo tangenziale $G=0.5 \cdot E/(1+\nu)$ del terreno, dalla coesione c , dalla tensione effettiva alla profondità $B/2$ sotto il piano di posa e dall'angolo di attrito del terreno di fondazione) ed I_{rcrit} l'indice di rigidezza critico (dipendente dall'angolo di attrito del terreno e dal rapporto B/L), i coefficienti di punzonamento sono uguali alla unità quando $I_r \geq I_{rcrit}$, mentre sono minori dell'unità quando $I_r < I_{rcrit}$.

Oltre a queste correzioni un'altra deriva dall'eccentricità del carico e consiste nel ridurre le dimensioni della fondazione in modo che il carico risulti centrato rispetto alla fondazione ridotta; dette e_b ed e_l le eccentricità del carico nella direzione di B ed L , il carico limite si calcola per una fondazione di dimensioni ridotte $B' = B - 2e_b$ e $L' = L - 2e_l$.

Altra correzione deriva dalla presenza della falda inserendo i pesi del terreno immerso nel primo e terzo termine dell'espressione del carico limite, in particolare, detta H_f la profondità della falda e D la profondità del piano di posa, si assume che quando:

- $H_f \leq D$ si valuta la pressione effettiva sul piano di posa considerando che parte del terreno superiore è immerso, mentre nel terzo termine si userà il peso immerso;
 $D < H_f \leq D+B$ il peso del terreno del terzo termine si interpola tra i valori immerso e secco secondo la formula: $\gamma^* = \gamma'' + (\gamma - \gamma'') D/B$;
 $D+B < H_f$ la falda è trascurata.

I coefficienti di Terzaghi - Meyerof per la striscia ed i coefficienti correttivi sono dati dalle relazioni:

$$N_q = \frac{1 + \sin(\phi)}{1 - \sin(\phi)} e^{\pi \tan(\phi)} \quad N_c = (N_q - 1) \cot(\phi)$$

I valori del coefficiente N_γ sono riportati nella tabella seguente in funzione dell'angolo di attrito del terreno.

ϕ°	0	1	2	3	4	5	6	7	8
N_γ	0	0.07	0.15	0.24	0.34	0.45	0.57	0.71	0.86
ϕ°	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N_γ	1.03	1.22	1.44	1.69	1.97	2.29	2.65	3.06	3.53
ϕ°	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N_γ	4.07	4.68	5.39	6.2	7.13	8.2	9.44	10.88	12.54
ϕ°	27	28	29	30	31	32	33	34	35
N_γ	14.47	16.72	19.34	22.4	25.99	30.22	35.19	41.06	48.03
ϕ°	36	37	38	39	40	41	42	43	44
N_γ	56.31	66.19	78.03	92.25	109.41	130.22	155.55	186.54	224.64
ϕ°	45	46	47	48	49	50	-	-	-
N_γ	271.76	330.75	403.67	496.01	613.16	762.89	-	-	-

Simbologia carico limite fondazione rettangolare:

- B Base
 L Lunghezza
 e_b Eccentricità secondo B
 e_l Eccentricità secondo L
 D Profondità del piano di posa
 F_v Componente ortogonale dell'azione sulla fondazione
 F_h Componente tangenziale dell'azione sulla fondazione
 ε Inclinazione del piano di posa
 ω Inclinazione del piano campagna
 ϕ Angolo di attrito del terreno di fondazione
 c Coesione del terreno di fondazione
 G Modulo tangenziale del terreno di fondazione
 γ_1 Peso specifico terreno superiore

γ Peso specifico terreno di fondazione
 γ_{1Sat} Peso specifico terreno saturo superiore
 γ_{Sat} Peso specifico terreno saturo di fondazione
 H_f Profondità della falda
 W_0 Peso specifico acqua

Modello terreno per il calcolo dei cedimenti per terreno incoerente

Il terreno è modellato come sequenza di strati di tipo incoerente (terreni ad elevata permeabilità). Per i terreni incoerenti non è possibile prelevare campioni intatti; per la valutazione dei parametri meccanici occorre riferirsi a prove in sito quali CPT ed SPT e quindi far uso di correlazioni empiriche per la loro valutazione. Per tali terreni, quindi, i metodi per la valutazione dei cedimenti sono empirici o semi-empirici.

Simbologia terreno incoerente: Metodo di Schmertmann


H Spessore dello strato
 D_f Profondità della fondazione rispetto allo scavo del cassone della struttura
 γ Peso specifico del terreno dello strato
 γ_{Sat} Peso specifico del terreno saturo dello strato
 r_p Resistenza alla punta CPT
 k_{rp} Coefficiente di correlazione tra il modulo elastico e la resistenza alla punta
 t tempo dopo il termine della costruzione

Il cedimento è espresso da:

$$w = q \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot \sum \frac{I_{zi} \Delta z_i}{E_i}$$

essendo:

q carico totale
 C_1 $1 - 0.5 \sigma'_v / q$ con σ'_v tensione litostatica effettiva alla quota del piano di posa
 C_2 $1 + 0.2 \log_{10}(t/0.1)$ con $t > 0.1$ espresso in anni
 I_{zi} parametro di deformabilità dello strato che fornisce l'autore in funzione della profondità z_i , come riportato nel grafico seguente.

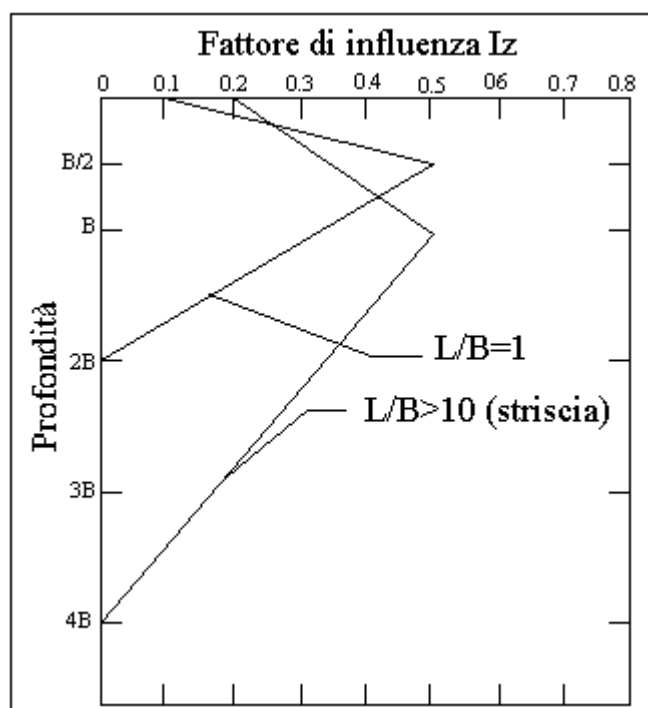

Il valore massimo di I_z si ottiene dalla formula

$$I_{\max} = 0.5 + 0.1 \sqrt{\frac{q}{\sigma'_{vp}}}$$

con σ'_{vp} tensione litostatica effettiva alla profondità B/2 per cerchio o quadrato e alla profondità B per la striscia; per valori di B/L compresi tra 0 e 1 si interpola linearmente.

Risultati dell'analisi

Platea 1-2

Dati della fondazione rettangolare

La falda è assente.

Base B	6.96 m
Lunghezza L	23.36 m
Eccentricità eb	0.57 m
Eccentricità el	0.46 m
Forza Fv	439857 kg
Forza Fh	96973 kg

Parametri geotecnici

D	ε	ω	ϕ	c	G	γ_1	γ
m	°	°	°	kg/cmq	kg/cmq	t/mc	t/mc
1.50	0.00	0.00	36.00	0.00	154.00	2.05	2.10

Carico limite

La fondazione data è equivalente a una fondazione rettangolare di dimensioni B=5.82 m ed L=22.44 m. Si riportano di seguito i coefficienti correttivi.

N_q	N_c	N_γ
37.752	50.585	56.310
α_q	α_c	α_γ
1.000	1.000	1.000
β_q	β_c	β_γ
1.000	1.000	1.000
ξ_q	ξ_c	ξ_γ
0.640	0.630	0.499
ψ_q	ψ_c	ψ_γ
0.946	0.944	0.946
ζ_q	ζ_c	ζ_γ
1.188	1.194	0.896
z_q	z_c	z_γ
1.000	1.000	1.000
N'_q	N'_c	N'_γ
27.139	35.885	23.796

Di seguito si riporta una sintesi dei valori utilizzati per effettuare la verifica della fondazione.

Indice di rigidezza critico $I_{r_{crit}}$	258.365
Indice di rigidezza I_r	230.732
Azione verticale sollecitante V	439857 kg
Azione orizzontale sollecitante H	96973 kg
Eccentricità lungo B eb	0.57 m
Eccentricità lungo L el	0.46 m
Carico limite verticale di calcolo Q_{lim}	22.89 kg/cmq
Carico limite verticale di progetto Q_d	9.95 kg/cmq
Coefficiente di sicurezza γ_v	2.300

Carico limite orizzontale di calcolo H_{lim}	319575 kg
Carico limite orizzontale di progetto H_d	290523 kg
Coefficiente di sicurezza γ_h	1.100

V=439857 kg ≤ Vd=12996741 kg
H=96973 kg ≤ Hd=290523 kg

VERIFICATO
VERIFICATO

Il volume di terreno influenzato dalla costruzione è tale che il substrato rigido non influenza il comportamento della fondazione, pertanto l'ultimo strato viene esteso fino alla profondità per la quale sono significativi gli incrementi di tensione indotti dai carichi.

Tempo a cui si calcola il cedimento 3 aa

N°	H	γ	r_p	K_{rp}	E_{ed}
	m	t/mc	kg/cm ²		kg/cm ²
1	0.50	1.80	2.00	3	6.00
2	10.00	1.90	4.00	3	12.00

Si riportano di seguito i risultati ottenuti.

Profondità fondazione Df 1.50 m
Carico totale q_{tot} 0.00 kg/cm²
Profondità di influenza H 0.00 m
C1 0.000
C2 0.000
Imax 0.000
Zmax 0.000 m
Tensione effettiva piano di posa σ_{eff} 0.28 kg/cm²
Tensione effettiva a zmax σ_{zmax} 0.00 kg/cm²
Cedimento W 0 mm

Platea 1-(3+4)-V-3

Dati della fondazione rettangolare

La falda è assente.

Base B 6.96 m
Lunghezza L 23.36 m
Eccentricità eb 0.91 m
Eccentricità el 0.34 m
Forza Fv 295918 kg
Forza Fh 119069 kg

Parametri geotecnici

D	ε	ω	ϕ	c	G	γ_1	γ
m	°	°	°	kg/cm ²	kg/cm ²	t/mc	t/mc
1.50	0.00	0.00	36.00	0.00	154.00	2.05	2.10

Carico limite

La fondazione data è equivalente a una fondazione rettangolare di dimensioni B=5.14 m ed L=22.68 m. Si riportano di seguito i coefficienti correttivi.

N_q	N_c	N_γ
37.752	50.585	56.310
α_q	α_c	α_γ
1.000	1.000	1.000
β_q	β_c	β_γ
1.000	1.000	1.000
ξ_q	ξ_c	ξ_γ
0.393	0.376	0.235
ψ_q	ψ_c	ψ_γ
0.970	0.969	0.970
ζ_q	ζ_c	ζ_γ

1.165	1.169	0.909
zq	zc	zg
1.000	1.000	0.920
N' _q	N' _c	N' _γ
16.757	21.567	10.732

Di seguito si riporta una sintesi dei valori utilizzati per effettuare la verifica della fondazione.

Coeff. sismico Kh	0.122
Indice di rigidezza critico I _{crit}	265.932
Indice di rigidezza Ir	250.163
Azione verticale sollecitante V	295918 kg
Azione orizzontale sollecitante H	119069 kg
Eccentricità lungo B eb	0.91 m
Eccentricità lungo L el	0.34 m
Carico limite verticale di calcolo Q _{lim}	10.95 kg/cmq
Carico limite verticale di progetto Qd	4.76 kg/cmq
Coefficiente di sicurezza γ _v	2.300

Carico limite orizzontale di calcolo H _{lim}	214997 kg
Carico limite orizzontale di progetto Hd	195452 kg
Coefficiente di sicurezza γ _h	1.100
V=295918 kg ≤ Vd=5547884 kg	VERIFICATO
H=119069 kg ≤ Hd=195452 kg	VERIFICATO

Il volume di terreno influenzato dalla costruzione è tale che il substrato rigido non influenza il comportamento della fondazione, pertanto l'ultimo strato viene esteso fino alla profondità per la quale sono significativi gli incrementi di tensione indotti dai carichi.

Tempo a cui si calcola il cedimento 3 aa

N°	H	γ	r _p	K _{rp}	E _{ed}
	m	t/mc	kg/cmq		kg/cmq
1	0.50	1.80	2.00	3	6.00
2	10.00	1.90	4.00	3	12.00

Si riportano di seguito i risultati ottenuti.

Profondità fondazione Df	1.50 m
Carico totale q _{tot}	0.00 kg/cmq
Profondità di influenza H	0.00 m
C1	0.000
C2	0.000
Imax	0.000
Zmax	0.000 m
Tensione effettiva piano di posa σ _{eff}	0.28 kg/cmq
Tensione effettiva a zmax σ _{zmax}	0.00 kg/cmq
Cedimento W	0 mm

Riepilogo risultati del calcolo

Elm.	Combinazione	V	Vd	CsV (>2.30)	H	Hd	CsH (>1.10)	Qd	qe	W
		kg	kg		kg	kg		kg/cmq	kg/cmq	mm
1	2	439857	12996741	67.96	96973	290523	3.30	9.95	0.00	0
	(3+4)-I-1	308727	16886063	>100	50078	203912	4.48	11.68	0.00	0
	(3+4)-I-2	309785	17377092	>100	47805	204611	4.71	11.96	0.00	0
	(3+4)-I-3	295950	5683635	44.17	117665	195473	1.83	4.84	0.00	0
	(3+4)-I-4	297008	5886446	45.58	116014	196172	1.86	4.98	0.00	0
	(3+4)-II-1	303021	9510616	72.19	94233	200144	2.34	7.07	0.00	0

Elm.	Combinazione	V	Vd	CsV (>2.30)	H	Hd	CsH (>1.10)	Qd	qe	W
	(3+4)-II-2	306547	10410556	78.11	89150	202472	2.50	7.60	0.00	0
	(3+4)-II-3	299188	6991635	53.75	111078	197612	1.96	5.54	0.00	0
	(3+4)-II-4	302714	7737423	58.79	106032	199941	2.07	6.01	0.00	0
	(3+4)-III-1	309508	17936805	>100	44700	204428	5.03	12.28	0.00	0
	(3+4)-III-2	309004	17384105	>100	46638	204095	4.81	12.09	0.00	0
	(3+4)-III-3	296731	6008993	46.58	114488	195989	1.88	5.06	0.00	0
	(3+4)-III-4	296227	5764991	44.76	116520	195656	1.85	4.93	0.00	0
	(3+4)-IV-1	305625	13216369	99.46	67116	201863	3.31	9.51	0.00	0
	(3+4)-IV-2	303944	11807584	89.35	73726	200753	3.00	8.93	0.00	0
	(3+4)-IV-3	301791	9550135	72.78	87950	199331	2.49	7.34	0.00	0
	(3+4)-IV-4	300111	8477470	64.97	94648	198221	2.30	6.82	0.00	0
	(3+4)-V-1	308760	17245294	>100	48432	203934	4.63	11.85	0.00	0
	(3+4)-V-2	309818	17565916	>100	47245	204632	4.76	12.01	0.00	0
	(3+4)-V-3	295918	5547884	43.12	119069	195452	1.81	4.76	0.00	0
	(3+4)-V-4	296976	5780907	44.77	116974	196150	1.84	4.93	0.00	0
	(3+4)-VI-1	303031	9587130	72.77	93677	200150	2.35	7.12	0.00	0
	(3+4)-VI-2	306557	10424939	78.22	89174	202479	2.50	7.60	0.00	0
	(3+4)-VI-3	299179	6932920	53.30	111617	197605	1.95	5.50	0.00	0
	(3+4)-VI-4	302704	7719836	58.66	106084	199934	2.07	6.00	0.00	0
	(3+4)-VII-1	309541	18248228	>100	43435	204450	5.18	12.42	0.00	0
	(3+4)-VII-2	309037	17666351	>100	45511	204117	4.93	12.20	0.00	0
	(3+4)-VII-3	296699	5881519	45.59	115713	195968	1.86	4.99	0.00	0
	(3+4)-VII-4	296195	5645232	43.84	117690	195635	1.83	4.87	0.00	0
	(3+4)-VIII-1	305634	13248662	99.70	66713	201869	3.33	9.55	0.00	0
	(3+4)-VIII-2	303954	11866916	89.80	73410	200759	3.01	8.96	0.00	0
	(3+4)-VIII-3	301782	9523584	72.58	88343	199325	2.48	7.30	0.00	0
	(3+4)-VIII-4	300101	8431063	64.62	94974	198215	2.30	6.80	0.00	0
Minimi coeff. sic.										
1	(3+4)-V-3			43.12						
1	(3+4)-V-3						1.81			

Wmax=0 mm

Wmin=0 mm

Verifica a scorrimento globale delle fondazione

Combinazione Combinazione di verifica

N Sforzo normale

Hd Azione orizzontale depurata dalle azioni assorbite da pali e plinti su pali

R Resistenza allo scorrimento $R=A*c+N*tg(\phi)$

CS R/Hd

CSd Coefficiente di sicurezza di progetto

Area delle strutture di fondazione a contatto con il terreno **A=76.1725 m²**

Combinazione	N	Hd	R	CS.	CSd	ver
	kg	kg	kg			
2	594727	96973	432094	4.46	1.10	Si
(3+4)-I-1	411758	50078	299160	5.97	1.10	Si
(3+4)-I-2	412940	47805	300019	6.28	1.10	Si
(3+4)-I-3	407631	117665	296161	2.52	1.10	Si
(3+4)-I-4	408813	116014	297020	2.56	1.10	Si
(3+4)-II-1	408934	94233	297108	3.15	1.10	Si
(3+4)-II-2	412875	89150	299971	3.36	1.10	Si
(3+4)-II-3	407696	111078	296209	2.67	1.10	Si
(3+4)-II-4	411637	106032	299072	2.82	1.10	Si
(3+4)-III-1	412692	44700	299838	6.71	1.10	Si
(3+4)-III-2	412006	46638	299340	6.42	1.10	Si
(3+4)-III-3	408565	114488	296840	2.59	1.10	Si
(3+4)-III-4	407879	116520	296342	2.54	1.10	Si
(3+4)-IV-1	412048	67116	299370	4.46	1.10	Si
(3+4)-IV-2	409761	73726	297709	4.04	1.10	Si
(3+4)-IV-3	410810	87950	298471	3.39	1.10	Si
(3+4)-IV-4	408523	94648	296810	3.14	1.10	Si

Combinazione	N	Hd	R	CS.	CSd	ver
(3+4)-V-1	411789	48432	299182	6.18	1.10	Si
(3+4)-V-2	412971	47245	300041	6.35	1.10	Si
(3+4)-V-3	407600	119069	296139	2.49	1.10	Si
(3+4)-V-4	408783	116974	296998	2.54	1.10	Si
(3+4)-VI-1	408943	93677	297115	3.17	1.10	Si
(3+4)-VI-2	412884	89174	299978	3.36	1.10	Si
(3+4)-VI-3	407687	111617	296202	2.65	1.10	Si
(3+4)-VI-4	411628	106084	299065	2.82	1.10	Si
(3+4)-VII-1	412723	43435	299861	6.90	1.10	Si
(3+4)-VII-2	412037	45511	299362	6.58	1.10	Si
(3+4)-VII-3	408534	115713	296818	2.57	1.10	Si
(3+4)-VII-4	407848	117690	296319	2.52	1.10	Si
(3+4)-VIII-1	412057	66713	299377	4.49	1.10	Si
(3+4)-VIII-2	409771	73410	297716	4.06	1.10	Si
(3+4)-VIII-3	410801	88343	298464	3.38	1.10	Si
(3+4)-VIII-4	408514	94974	296803	3.13	1.10	Si

R.F- Relazione sulle fondazioni

Tutti i manufatti che compongono il canale fagatore in c.a. sono previste con fondazioni a platea e dove è necessario raggiungere strati di terreno di adeguate caratteristiche meccanica, anche con sottofondazioni a travi, che permettono un efficace posizionamento del manufatto.

Le fondazioni dei manufatti previsti saranno tutti impostati a quota tale da superare lo strato di terreno più superficiale per metterle al sicuro dal dilavamento delle acque e trovare uno strato con migliori caratteristiche meccaniche.

Il progettista
(ing. D. Macrì)